


Vyhodnotenie spotreby tepla na vykurovanie v bytovom dome V4 v Kaniačke v rokoch 2007-2012

mesiac	SLEDOVANÝ ROK					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Priemerná teplota/rok v °C	10,49	10,21	10,38	9,92	10,99	10,48
Spotreba tepla v tis. kWh	498,0	513,7	619,8	607,6	924,6	1053,1
Spotreba tepla OST1 v kWh/m ²	56,835	58,631	72,949	69,066	89,839	96,925
Spotreba tepla OST13 v kWh/m ²	64,76	66,80	79,82	79,11	125,72	145,09
			Rekonštrukcia fasády BD vysprávkami, presieťkovaním, novou omietkou a náterom ThermoShield, výmena okien prebehla v 2 BJ		Výmena schodiskových okien a okien v BJ (cca 70%)	

Úspora na spotrebe tepla v % v rokoch 2012 a 2010 v porovnaní s rokom 2007 a porovnanie r. 2012 s r. 2010						
Úspora spotreby tepla OST13 v % (96BJ)	55%	Rekonštrukcia fasády BD	45%	Nové plast. okná (bez výmeny dverí)	Nové plast. okná (bez výmeny dverí)	0%
	19%		0%			
Úspora tepla OST1 v % (30BJ)	41%		25%			0%
	22%		0%			

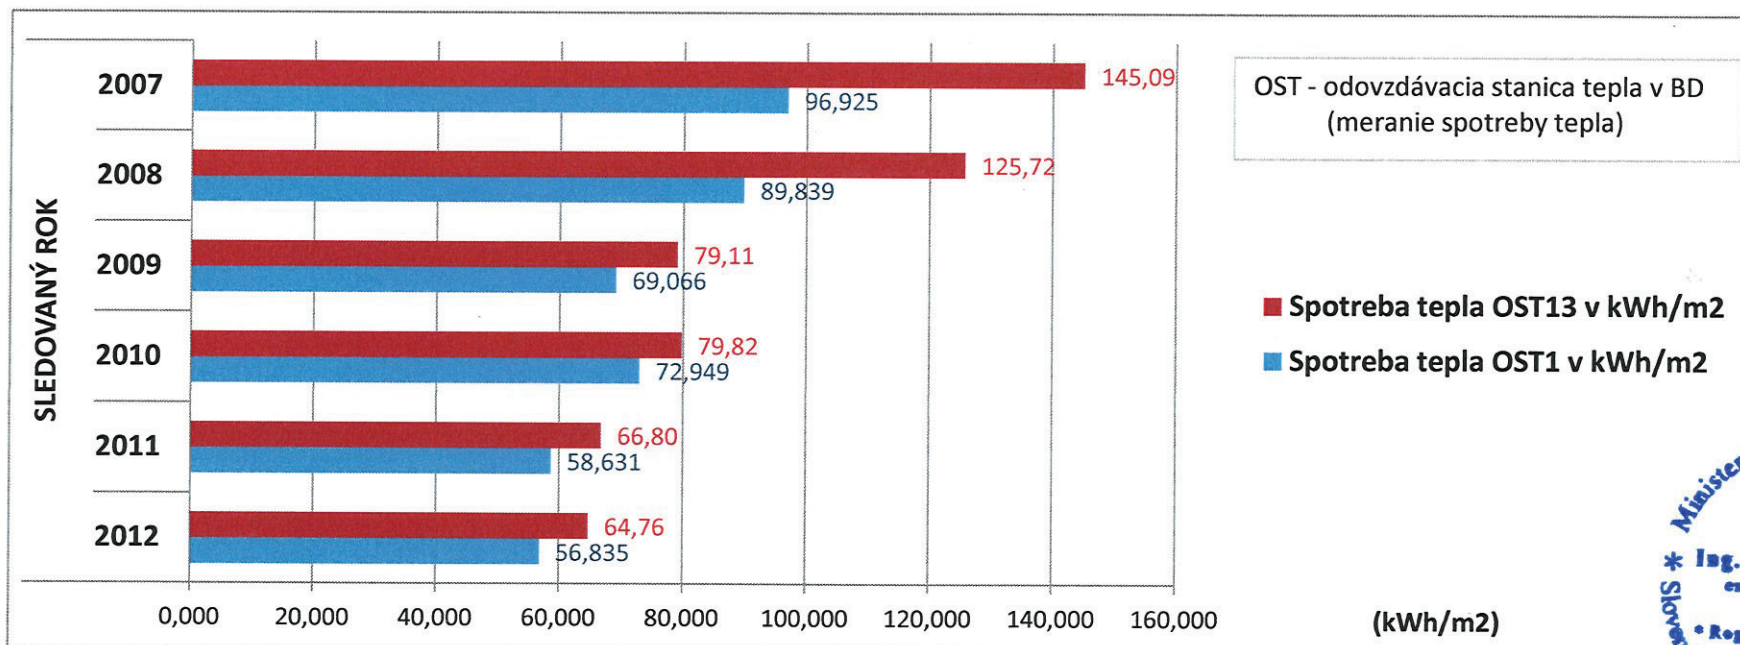

Vypracovala: Ing. Dáša Březovská (energetický audítor)

1.3.2013 *Březovská*